


Wrocław, dnia 20.03.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr DZ/06/03/2024**na przygotowanie projektu i wykonania przebudowy i remontu pomieszczeń w ramach dostosowania do potrzeb funkcjonującej Pracowni Badań Technologicznych w budynku CUPRUM NOVUM****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. ZAMAWIAJĄCY:**

| | |
|--|---|
| KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław | |
| REGON: 930093846 NIP: 8960001770 Tel. +48 71 78 12 201, Fax +48 71 34 43 536 kghmcuprum.com kghm@kghmcuprum.com | <u>Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego Zapytania:</u> Joanna Sośnicka e-mail: joanna.sosnicka@kghmcuprum.com |

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu i wykonania przebudowy i remontu pomieszczeń w ramach dostosowania do potrzeb funkcjonującej Pracowni Badań Technologicznych w budynku CUPRUM NOVUM. Biurowiec znajduje się przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8 we Wrocławiu. Powierzchnia realizacji prac objętych niniejszym Zapytaniem znajduje się na parterze budynku i ma ok. 75 m².
2. Projekt wraz z wykonaniem musi zostać zrealizowany w oparciu o wymagania stanowiskowe oraz z uwzględnieniem rysunku poglądowego stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego zapytania. Szczegółowy opis poszczególnych stanowisk i pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
 - Projekt i wykonanie instalacji wod-kan;
 - Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej;
 - Projekt i wykonanie instalacji gazów technicznych;
 - Projekt i wykonanie instalacji wentylacyjnej;
 - Projekt aranżacyjny wnętrza pracowni;
 - Projekt systemu wykrywania pożaru, który ma zostać podłączony do istniejącej w biurowcu

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.


centrali p.poż;

- Wykonanie przedmiaru i kosztorysu robót;
- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Urzędu Miasta;

Zakres pozostałych robót:

- roboty rozbiórkowe,
- rearanżacja układu pomieszczeń wewnątrz pracowni,
- zabudowa nowych ścianek działowych,
- wymiana drzwi wewnątrz pracowni (kolor jasnoszary) – 2 pomieszczenia: pomieszczenie ze stanowiskami 13 i 14 oraz magazyn 12, zgodnie z załącznikiem nr 2
- doprowadzenie mediów do planowanych punktów zgodnie ze schematem poglądowym oraz montaż armatury w punktach oznaczonych na rysunku poglądowym jako 1, 9 i 14, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wykonanie kompletnych stanowisk oznaczonych na rysunku jako 1, 2, 3, 4, 9, 13 i 14 zgodnie z załącznikami 1 i 2.

4. Informacje o obiekcie:

Budynek Cuprum Novum zlokalizowany jest we Wrocławiu u zbiegu ulic Sikorskiego i Podwale. Obiekt 9 kondygnacji (7 kondygnacji nadziemnych, 2 kondygnacje podziemne – parkingi).

Powierzchnia na której ma zostać wykonany projekt aranżacyjny laboratorium ma ok. 75 m² i znajduje się na parterze z osobnym wejściem.

5. Wymagania:

1. Projekt aranżacyjny wraz z wykonaniem musi zostać dostosowany do uwarunkowań konstrukcyjnych w budynku Cuprum Novum.
2. Projekt aranżacyjny i wykonanie będące przedmiotowym niniejszego Zapytania ofertowego musi być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym budowlanego, przepisami BHP i PPOŻ, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
3. Wykonawca zapewni wszystkie materiały, urządzenia i robociznę niezbędną do realizacji przedmiotowych prac.
4. Osoby realizujące prace powinny mieć uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotowymi pracami.
5. Wykonawca zapewni nadzór nad pracami budowlanymi związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez osoby odpowiedzialne za tworzenie projektu aranżacyjnego.
6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na bieżąco informacji odnośnie realizowanych usług.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w niniejszym Zapytaniu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Iwona Górecka, nr tel. 609822814.
8. Zamawiający na prośbę Wykonawcy umożliwi wgląd do dokumentacji technicznej budynku związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Przed zapoznaniem się z obiektem i dokumentacją konieczne jest podpisanie „Oświadczenia o zachowaniu poufności” stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
10. Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, wszystkie niezbędne rysunki zestawień, szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.
11. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i wykonać wszelkie zobowiązania, których zrealizowanie jest konieczne i niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wykonanego projektu.

13. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu min. 1 dokumentacji projektowej wraz z jej realizacją w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem w zakresie projektowania zobowiązany jest omówić z Zamawiającym przyjęte założenia dotyczące koncepcji aranżacji wnętrz i uzyskać zgodę Zamawiającego na realizację zamówienia w oparciu o przedstawioną koncepcję.
15. Całość dokumentacji projektowej, szczegółowy kosztorys, przedmiar robót należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejsza niż 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
18. Przedmiot zamówienia powinien posiadać min. 36-miesięczny okres gwarancji. Gwarancja powinna obejmować:
 - roboty wykonane w zakresie niniejszego Zamówienia;
 - materiały i urządzenia dostarczone w zakresie niniejszego Zamówienia;
 Wszystkie instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, teletechniczne w całości z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje prawidłowe działanie wszystkich instalacji w całości oraz usunięcie ewentualnych usterek przez okres gwarancji;
 - wykonanie w okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych.
19. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria.
2. Kryteria wyboru oferty:
 - a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym Zapytaniu,
 - b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów = 100%
 - c) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - **Kryterium nr 1: Cena ofertowa** — rozumiana jako cena netto za całość przedmiotu zamówienia - waga kryterium 80 % (C) (maksymalnie 80 punktów)

| |
|--|
| $C = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 80 \text{ pkt}$ <p>gdzie:</p> <p>C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA</p> <p>C_{min} - najniższa cena spośród ofert</p> <p>C_{of} - cena oferty badanej</p> |
|--|

- **Kryterium nr 2: Gwarancja** — rozumiana jako gwarancja realizacji przedmiotowego Zamówienia zgodna z wytycznymi wskazanymi w pkt II ust. 5 ppkt 18 Zapytania ofertowego - waga kryterium 20 % (C) (maksymalnie 20 punktów)
- Gwarancja za wykonaną usługę będzie liczona od dnia wykonania Zamówienia, zgodnie z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji:
- 36 miesięcy – 5 pkt
 - 37 miesięcy do 60 miesięcy- 10 pkt

- 61 miesięcy i więcej – 20 pkt

Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach), ewentualnie Zamawiający spośród ofert może wybrać tę z najniższą ceną.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do 15.07.2024 r.**

Miejsce realizacji zamówienia: KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na Formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** oraz wymaganymi Załącznikami do niniejszego Zapytania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna:

1. Zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, sporządzoną w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwałą oraz czytelną techniką.
4. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w PLN.
5. Zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
6. Zawierać Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część Formularza ofertowego będącego Załącznikiem nr 3 do Zapytania. Do oferty należy dołączyć dokument świadczący o należycie wykonanej min 1 dokumentacji projektowej wraz z jej realizacją w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
7. Zawierać Oświadczenie o zachowaniu poufności, będące Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania.
8. Zawierać Oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (jeśli dotyczy).
9. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z informacjami ujawnionymi w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Wykonawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem w tym zakresie. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej.
10. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwej ewidencji lub rejestru odpowiedniego dla prowadzonej działalności Wykonawcy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru. Odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru jest powszechnie dostępne (jeśli dotyczy).

11. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy obligatoryjnie dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji Wykonawcy w tym zakresie.
12. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia.
13. Zawierać ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 1.000.000 zł.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty składa się w formie elektronicznej w postaci dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym bądź ePUAP na adres: przetargi@kghmcuprum.com; E-mail, należy zatytułować: „Oferta na przygotowanie projektu i wykonania przebudowy i remontu pomieszczeń”
Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oryginałów w celu weryfikacji.

Termin składania ofert: do 28.03.2024r. do godz. 08:00
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.

VII. ROZSTRZYGNIECIE/WYBÓR OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.03.2024 r. o godz. 08:30**. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu w sposób analogiczny do ogłoszenia niniejszego Zapytania.

Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę ostatnia złożona oferta przez Wykonawcę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

Forma i zasady porozumiewania się:

- 1) Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert na adres e-mail joanna.sosnicka@kghmcuprum.com
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem, a także poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty. Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni na stronie

internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną o tym Oferentów, którym przekazano niniejsze Zapytanie.

- 5) Jeżeli w wyniku zmiany treści w niniejszym Zapytaniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którym przekazano niniejsze Zapytanie.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenia stosownych uprawnień przed realizacją zamówienia.
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu min. 1 dokumentacji projektowej wraz z jej realizacją w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
- c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) znajdują się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- e) nie są prowadzone w stosunku do nich postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości;
- f) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS (jeśli dotyczy);
- g) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
- h) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC na sumę nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł lub inne poręczenie gwarancyjne.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w formularzu ofertowym. Złożenie podpisu pod oświadczeniem oraz dołączenie dokumentu świadczącego o należycie wykonanej usłudze zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach opisanych wyżej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wymóg opłacenia składki ubezpieczeniowej powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie-spełnia”

X. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w **Załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania.

XI. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która:
 - a. jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub
 - b. jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym Zapytaniem (pkt V.) pomimo wezwania do uzupełnienia lub
 - c. zawiera nieprawdziwe informacje lub
 - d. w stosunku do której Oferent nie złożył wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lub
 - e. w stosunku do której Zamawiający wystosował wezwanie do przedłożenia dokumentów, o którym mowa w pkt V. niniejszego Zapytania, a Wykonawca nie odpowiedział na to wezwanie, zgodnie z jego treścią,
 - f. została zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert,
 - g. została złożona po upływie terminu składania ofert.

XII. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru.
3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieupublicznych informacji oraz treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania lub o których uzyskał wiedzę w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest ograniczony w czasie.
5. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzania części zamówienia podwykonawcom.
9. Warunki płatności za wykonana usługę – przelew 60 dni
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. gdy cena ofertowa znacznie odbiega od cen rynkowych lub budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Komisja zwraca się do Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące uwiarygodnienia kalkulacji ceny w celu ustalenia możliwości należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, chyba że jest to oczywiście zbędne.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
 - a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
 - d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. W przypadku oczywistych omyłek w ofercie, które nie powodują istotnych zmian w jej treści, dopuszcza się ich poprawienie i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od poprawienia omyłek oraz wzywania do uzupełnienia i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
 13. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
 14. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami.
 16. Powiadomienie o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie oznacza jej przyjęcia. Warunki, na których jest dokonywany zakup, są potwierdzane poprzez podpisanie Umowy z Wykonawcą lub złożeniem Zamówienia. Zamawiający ma prawo nie podpisać Umowy z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, bądź nie złożyć u niego podpisanego Zamówienia.
 17. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
 18. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i jego reprezentanci oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
 19. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kg hm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie, <https://kg hmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kg hm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
 20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kg hmcuprum.com
- 3) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
 - a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.

b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.

c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- 5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - b) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących; o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
- 9) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis poszczególnych stanowisk i pomieszczeń
- Załącznik nr 2 - Rysunek poglądowy
- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

PROKURENT

Anna Wróbel
Anna Wróbel

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Szyszkowicz
Lech Szyszkowicz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024**SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK I POMIESZCZEŃ**

Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia powinny uwzględniać poniższe wytyczne:

- Ściany z płyty GK ognioodpornej w kolorze białym, zabezpieczone do wysokości 1,2 m (30 cm nad blatem), przy stanowisku do zmywania wysokość okładziny 1,6 m; wykładzina naścienna chemoodporna – kolor jasnoszary (gładki);
- Izolacja akustyczna ściany rozdzielającej pracownię od pozostałej otwartej przestrzeni;
- Sufity podwieszane kasetonowe;
- Podłoga pokryta chemoodporną wykładziną w kolorze jasnoszarym (melanz), wysoka klasa ścieralności;
- Oświetlenie optymalne, zgodne z normami (oświetlenie sufitowe, oświetlenie blatów – taśmy ledowe) – stanowiska robocze muszą być dobrze doświetlone (światło, które nie męczy wzroku, o barwie zimnej);
- Żaluzje pionowe na oknie od strony południowej;
- Blaty laboratoryjne chemoodporne w kolorystyce zgodnej z całością aranżacji;

FUNKCJONALNY OPIS STANOWISK:1 – Stanowisko do krystalizacji:

- Stanowisko z wentylatorem o optymalnej wydajności 1000 m³/h (min. 720 m³/h);
- Doprowadzenie gazów (powietrza technicznego) ze stanowiska 11, jako gaz czyszczący do reaktora:
 - maksymalne ciśnienie na wlocie gazu czyszczącego: 7 bar,
 - min. przepływ gazu: od 3 L do 5 L/min;
- Dwa stanowiska z przyłączami wody (doprowadzenie wody oraz odpływ); zlewik laboratoryjny
- Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego reaktora:
 - Napięcie: 100 – 240 VAC
 - Maks. wahania napięcia: ±10%
 - Częstotliwość: 50/60 Hz
 - Pobór mocy: maks. 1290 VA
- Wymiary reaktora: 78 cm x 39 cm x 46,5 cm (63 cm z ekranem dotykowym), masa 35 kg;
- Blat roboczy i wentylator:
 - blat o głębokości 100 cm, szerokość 180 cm, wysokość blatu roboczego 60 cm,
 - zamykane szafki pod blatem (szafki na kółkach),
 - zlewik polipropylenowy zainstalowany na blacie roboczym pod ścianą, 2x przyłącze z zimną wodą zlokalizowane nad zlewikiem, odprowadzenie ścieków,
 - 4 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);

2 – Stanowisko komputerowe:

- Biurko komputerowe z krzesłem;
- 3 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);
- Wymiary zgodnie z rysunkiem poglądowym;

3 – Stanowisko do prowadzenia analiz:

- Na stanowisku będą umieszczone sondy, m.in. pHmetr, konduktometr
- 2 lokalizacje po 3 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.
N

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

- Blat laboratoryjny z szafkami pod blatem, wymiary zgodnie z rysunkiem poglądowym;
- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

4 – Stanowisko wagowe:

- Stół wagowy podwójny;
- 3 gniazdka podłogowe do podłączenia wag laboratoryjnych;

5 – Stanowisko robocze:

- Laboratoryjne blaty wyspowe z nadstawkami z otwartymi półkami (bez szafek);
- Maksymalna długość blatu 360 cm; wymiary zgodnie z rysunkiem poglądowym;
- 6 x 3 gniazdka (w każdym miejscu jedno gniazdo komputerowe);
- Częściowa zabudowa szafkami pod blatami (wymagane miejsca do siedzenia);
- Oświetlenie blatu roboczego listwami ledowymi;
- Wysokość blatów roboczych 90 cm;
- Dwa stanowiska ze zlewikami laboratoryjnymi – doprowadzenie wody oraz odpływ;

6 – Stanowisko do filtracji:

- Przestrzeń na wyspowym blacie laboratoryjnym, bez szafek pod blatem (aby umożliwić ustawienia krzesła laboratoryjnego przy stanowisku);
- Głębokość stanowiska około 75 cm;
- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

7 – Stanowisko do przechowywania:

- Szafa do przechowywania szkła, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego;

8 – Stanowisko na sprzęty/blaty robocze:

- Wymiary blatów jak na rysunku poglądowym;
- Wysokość blatów roboczych 90 cm;
- Pod oknem 2 x 3 gniazdka nablátowe;
- Na ścianie 3 x 3 gniazdka (w każdym miejscu jedno gniazdo komputerowe);
- Przyłącze wody (doprowadzenie i odpływ), zlewik laboratoryjny;
- Zasilanie trójfazowe;
- Zestawienie najbardziej energochłonnej aparatury laboratoryjnej (sprzęt/moc):
 - Suszarka „WAMED” SUP-65W 1,6 kW
 - Płaszcz grzewczy z mieszadłem Steinberg 1,1 kW
 - Mieszadło magnetyczne IKA C-MAG HS 7 1,02 kW
 - Komora klimatyczna HCP 108 1,0 kW
 - Płaszcz grzewczy ChemLand Heating Mantles 0,35 kW
 - Pompa próżniowa Rocker 300 0,06 kW
 - Młyn kulowy RJM30D 0,06 kW
 - Łaźnia wodna DF-1 b/d

9 – Stanowiska do zmywania:

- Dwa stanowiska do zmywania z głębokimi zlewami laboratoryjnymi;
- Przyłącza wody – doprowadzenie i odpływ;
- Wymiary stanowisk jak na rysunku poglądowym;

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

10 – Stanowisko do suszenia/przechowywania szkła laboratoryjnego:

- Naścienny ociekacz do szkła laboratoryjnego, opcjonalnie suszarka do szkła;
- Szafka do przechowywania szkła;
- 3 gniazdka;

11 – Stanowisko do przechowywania gazów procesowych

12 – Magazyn:

- 3 gniazdka;
- Półki i szafki do przechowywania sprzętu, prób;


13 – Stanowisko do analiz mikroskopowych

- Na stanowisku będzie komputer z podłączonym mikroskopem
- 1 lokalizacja po 3 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);
- Blat do pracy przy komputerze z dostawką (3 szafki wysuwane)
- Stół na mikroskop

14 – Stanowisko do testów

- Wymiary blatów jak na rysunku poglądowym;
- Gniazdka nadblatowe 2 x 3 gniazdka
- Przyłącze wody x 2 (doprowadzenie i odpływ);
- Gniazdka nadblatowe x 3 gniazdka (jedno gniazdo komputerowe);
- Zasilanie trójfazowe;
- Zestawienie najbardziej energochłonnej aparatury laboratoryjnej (sprzęt/moc):
 - Maszyna flotacyjna 911-D12 0,25 kW
 - Inkubator z wytrząsaniem ES-20/80 0,05 kW
 - Reaktor x 4 0,012 kW
 - Pompa próżniowa Rocker 300 0,06 kW

DO STANOWISK 13 i 14 – pokój wymagać będzie dobrej wentylacji ze względu na obecność chemikaliów (kwas siarkowy itp.) – kwas siarkowy wykorzystywany w reaktorze, nie ma potrzeby montażu stanowiska z wentylatorem w pomieszczeniu.

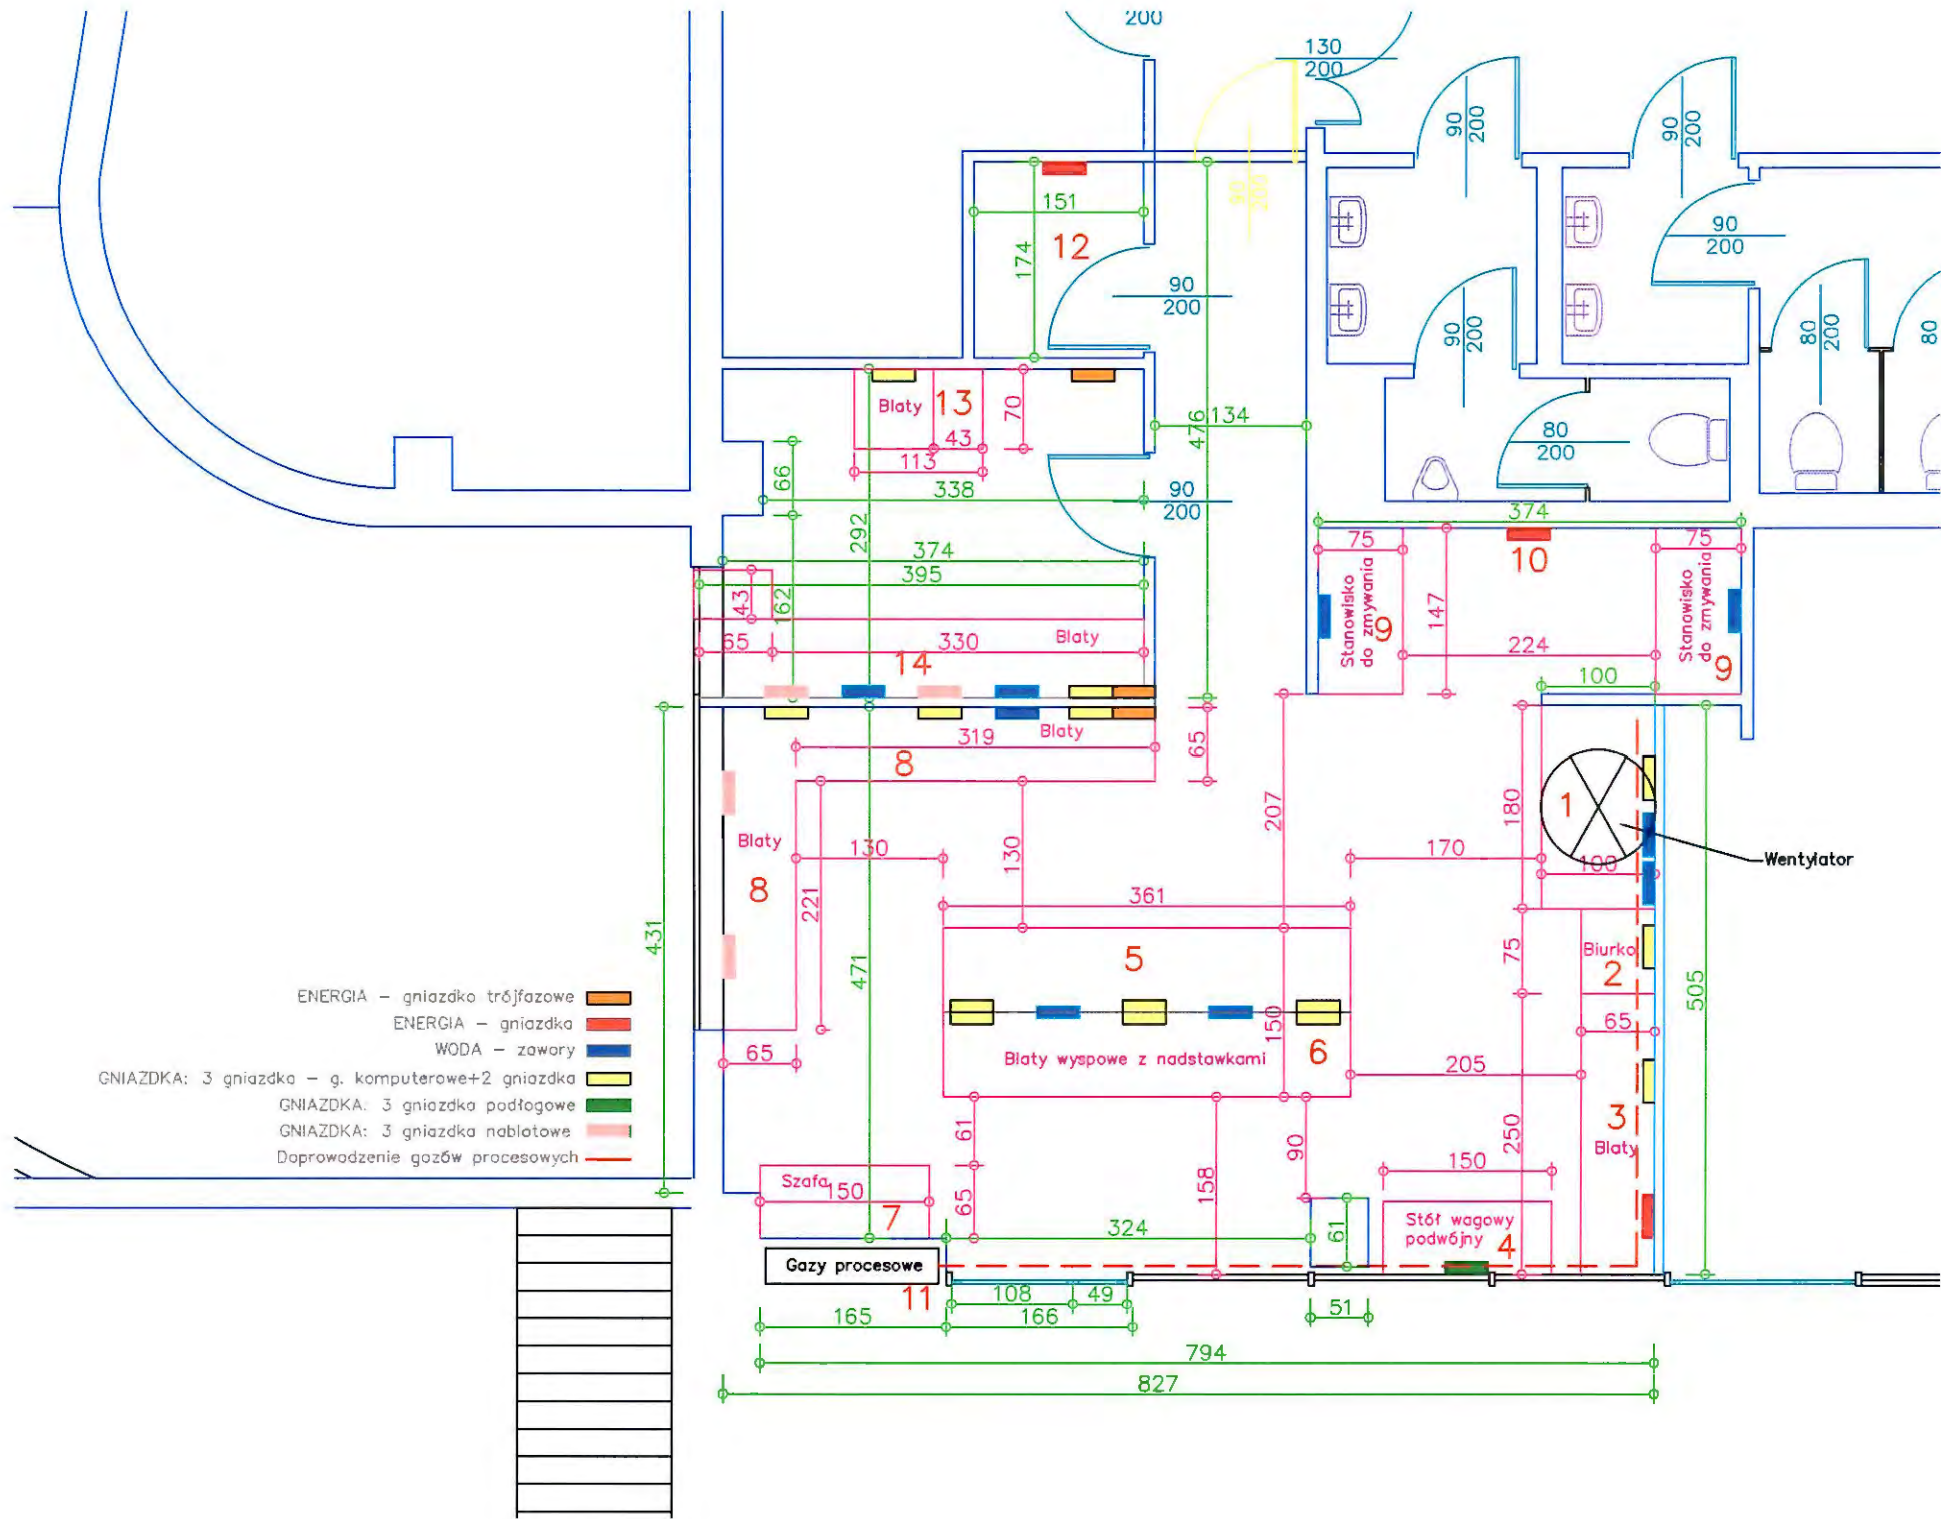

- ENERGIA - gniazdko trójfazowe
- ENERGIA - gniazdko
- WODA - zawory
- GNIAZDKA: 3 gniazdko - g. komputerowe+2 gniazdko
- GNIAZDKA: 3 gniazdko podłogowe
- GNIAZDKA: 3 gniazdko nabełtowe
- Doprowadzenie gazów procesowych

Wentylator

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

| | |
|----------------------------------|-------|
| Nazwa oferenta | |
| Adres oferenta | |
| NIP | |
| Tel. | |
| E-mail: | |
| Osoba do kontaktu | |
| Nr rachunku bankowego do zapłaty | |

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo -Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu i wykonania przebudowy i remontu pomieszczeń w ramach dostosowania do potrzeb funkcjonującej Pracowni Badań Technologicznych w budynku CUPRUM NOVUM

przedstawiam ofertę:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu i wykonania przebudowy i remontu pomieszczeń w ramach dostosowania do potrzeb funkcjonującej Pracowni Badań Technologicznych w budynku CUPRUM NOVUM. Biurowiec znajduje się przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8 we Wrocławiu. Powierzchnia realizacji prac objętych niniejszym Zapytaniem znajduje się na parterze budynku i ma ok. 75 m².
2. Projekt wraz z wykonaniem musi zostać zrealizowany w oparciu o wymagania stanowiskowe oraz z uwzględnieniem rysunku poglądowego stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego zapytania. Szczegółowy opis poszczególnych stanowisk i pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
 - Projekt i wykonanie instalacji wod-kan;
 - Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej;
 - Projekt i wykonanie instalacji gazów technicznych;
 - Projekt i wykonanie instalacji wentylacyjnej;

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.
A

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

- Projekt aranżacyjny wnętrza pracowni;
- Projekt systemu wykrywania pożaru, który ma zostać podłączony do istniejącej w biurówcu centrali p.poż;
- Wykonanie przedmiaru i kosztorysu robót;
- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Urzędu Miasta;

Zakres pozostałych robót:

- roboty rozbiórkowe,
- rearanżacja układu pomieszczeń wewnątrz pracowni,
- zabudowa nowych ścianek działowych,
- wymiana drzwi wewnątrz pracowni (kolor jasnoszary) – 2 pomieszczenia: pomieszczenie ze stanowiskami 13 i 14 oraz magazyn 12, zgodnie z załącznikiem nr 2
- doprowadzenie mediów do planowanych punktów zgodnie ze schematem poglądowym oraz montaż armatury w punktach oznaczonych na rysunku poglądowym jako 1, 9 i 14, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wykonanie kompletnych stanowisk oznaczonych na rysunku jako 1, 2, 3, 4, 9, 13 i 14 zgodnie z załącznikami 1 i 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w niniejszym Zapytaniu ofertowym

II. CENA I TERMINY WYBORU OFERTY

| | |
|---|-------------------|
| Cena netto za całość przedmiotu zamówienia | , PLN |
| Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia | , PLN |
| w tym podatek VAT w wysokości% | |
| Słownie kwota netto:: | |
| Termin ważności oferty | 30 dni |
| Termin płatności | Przelew 60 dni |
| Termin realizacji zamówienia | do 15.07.2024 r. |

III. Okresy gwarancji

Przedmiot zamówienia powinien posiadać min. 36 –miesięczny okres gwarancji.

Gwarancja powinna obejmować:

- roboty wykonane w zakresie niniejszego Zamówienia;
- materiały i urządzenia dostarczone w zakresie niniejszego Zamówienia;

Wszystkie instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, teletechniczne w całości z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje prawidłowe działanie wszystkich instalacji w całości oraz usunięcie ewentualnych usterek przez okres gwarancji;

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

- wykonanie w okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych.

| | |
|-----------|----------------|
| Gwarancja | miesięcy |
|-----------|----------------|

IV. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że:
 - a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
 - b) spełniam warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonaniu min. 1 dokumentacji projektowej wraz z jej realizacją w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego załączam do oferty dokument świadczący o wykonaniu minimum 1 usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.
 - c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
 - d) znajduję się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej
 - e) wobec mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostają w upadłości
 - f) nie zalegam ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS (jeśli dotyczy)
 - g) nie znajduję się w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy
 - h) posiadam aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł oraz potwierdzenie opłacania składek za ww. polisę.
2. Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym nr DZ/06/03/2024 z dnia 20.03.2024 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
3. Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, bezszkodowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem możliwości zadania pytań dotyczących zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania przetargowego.
6. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kgm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie <https://kgmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kgm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
7. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zarówno Oferent, jego reprezentanci jak i jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.

8. Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kghmcuprum.com
- c) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
 - a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
 - b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
 - c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- e) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- f) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Dostawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
- g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - ✓ prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - ✓ usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - ✓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - ✓ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących; o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
- i) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

1. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika – dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – stanowiące Załącznik nr 4
3. Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 5
4. Dokument potwierdzający wykonanie minimum 1 dokumentację zgodnie z przedmiotem zamówienia.
5. Dokument polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składek
6. Inne.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
Dostawcy/Wykonawcy

Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePuap lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

| | |
|-------------------|-------|
| Nazwa oferenta | |
| Adres oferenta | |
| NIP | |
| Tel. | |
| E-mail: | |
| Osoba do kontaktu | |

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Oświadczam/y, że Dostawca/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr DZ/06/03/2024

Wrocław,2024 r.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

..... z siedzibą w
ul., KRS , NIP.....

oświadcza:

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy, w szczególności do nie rozpowszechniania, publikowania, ujawniania w żaden inny sposób, wszelkich informacji, treści dokumentów, projektów itp., które nie są uznane za jawne, niezależnie od formy ich przekazania bądź utrwalenia, uzyskanych w związku z zapytaniem dotyczącym przedstawienia oferty na wykonanie projektu aranżacyjnego w celu dostosowania do potrzeb laboratoriów usytuowanych w biurowcu Cuprum Novum we Wrocławiu.
2. Informacjami jawnymi są informacje, które:
 - 1) jeszcze przed podpisaniem niniejszej klauzuli są lub staną się dostępne publicznie bez winy Podpisującego Zobowiązanie, jego pracowników lub podwykonawców i doradców,
 - 2) są lub staną się dostępne dla Podpisującego z innego źródła, aniżeli, KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR pod warunkiem, że podmiot będący źródłem informacji nie był związany z KGHM CUPRUM ograniczeniami nakładanymi przez Zobowiązanie lub porozumienia o poufności,
 - 3) były w posiadaniu Podpisującego przed podpisaniem Zobowiązania pod warunkiem, że podmiot, który był ich źródłem nie był związany klauzulami lub porozumieniem o poufności z KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR.
3. Podpisujący podejmie odpowiednie kroki, aby zapobiec ujawnieniu informacji, dokumentów, o których mowa w pkt 1 osobom nieupoważnionym lub innemu ich wykorzystaniu bez pisemnego pozwolenia, przez pracowników, współpracowników, podwykonawców, czy inne osoby, które mają do nich dostęp za pośrednictwem Wykonawcy.
4. Obowiązki wynikające z niniejszego ZOBOWIĄZANIA wiążą przez okres 5 lat od daty jego podpisania.

.....
podpis osoby upoważnionej